



INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN N° 13/2015 PARA ADQUISICIÓN DE PITONES.

ANTECEDENTES GENERALES:

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 13/2015 para adquisición de Pitones.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por "Bomberos de Chile".

II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Cristian González Zaballa, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.
- Eduardo Barrios Cabrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 03 de julio de 2015 a las 10:00 horas en una primera instancia para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

La Comisión Técnica se reunió en segunda instancia el día sábado 25 de julio para informarse de la visita al servicio técnico de la empresa Ferexpo, realizada por personal del Departamento Técnico y el Contralor de la JNCB.

III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.


La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

BOMBEROS DE CHILE

Acta Comisión Técnica Licitación N° 13/2015 para suministro de pitones contra incendios.

1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N° 13/2015 para adquisición de pitones en tres ITEMS con fecha julio 02 de 2015, en el que se recibieron ofertas de las empresas **Impomak y Ferexpo**.
2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 13/2015 de fecha julio 02 de 2015, en el que se informa que las empresas cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación de las propuestas ofertadas se ajustan a las bases de esta licitación.
 - Impomak con los productos Protex modelo 369, modelo 368 y modelo 622-2.

Efectuada la revisión de los ítem 1 y 2 en el punto referido a uniones, esta comisión determinó que las muestras presentadas por Impomak para sus productos Protek modelos 369 y 368 **no** cumplen con lo solicitado en las bases técnicas, dado que la pieza que se denomina "Unión Storz de Fábrica" no corresponde con lo tenido a la vista, por cuanto es un traspaso de hilo boca storz para el ingreso del pitón y no una sola pieza que salga desde el ingreso del pitón, según lo indicado en las Bases Técnicas "Características Técnicas Mínimas Requeridas para ítem 1 y 2"

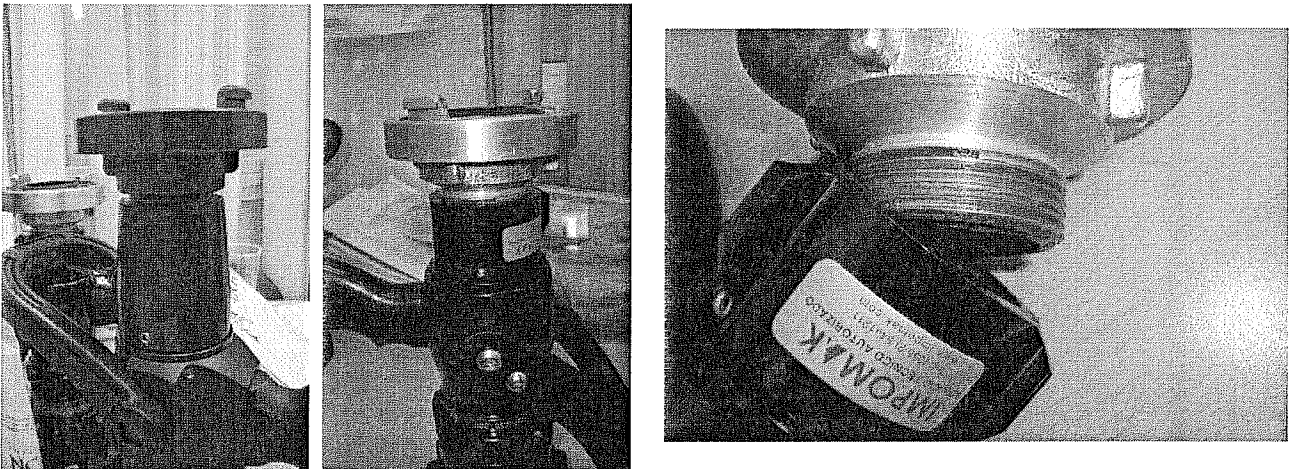


Dentro de este mismo punto se decide dejar fuera de concurso a la muestra presentada para el ítem 3, pitón monitor, por no presentar los accesorios requeridos en las bases técnicas (Boquilla 2: Chorro directo para diferentes caudales (staked tips)).

- Ferexpo con los productos Akron Brass modelo 1763 wide-range y modelo 1733 high-range. Esta Comisión elimina la propuesta de la empresa antes señalada por qué no cumple con lo indicado en las bases técnicas, "Requerimientos de Servicio Técnico, letra F", por cuanto no cuenta con técnico certificado por el fabricante.


IV. Conclusión

En la revisión realizada por esta comisión, se estableció que ninguno de los oferentes cumple con lo solicitado en las bases técnicas para la licitación N° 13/2015 para adquisición de pitones en 3 ítems, de acuerdo a lo anteriormente señalado se declara desierto el proceso.


Es todo cuanto podemos informar.

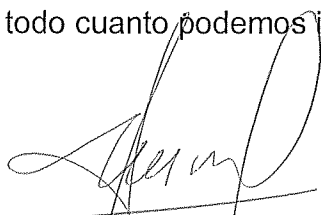


Cristian González Zaballa
Miembro de la Comisión

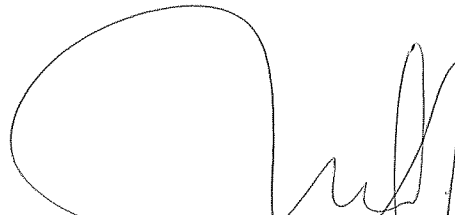

Marcelo Quijada Pino
Miembro de la Comisión

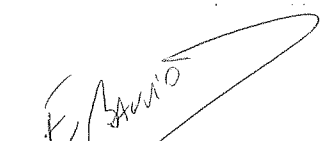

Eduardo Barrios Cabrera
Miembro de la Comisión




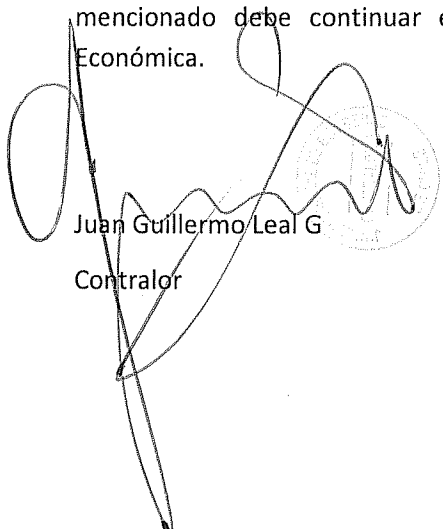
Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

Santiago julio 27 de 2015.

c.c. Carpeta Licitación.
Depto. Técnico

Opinión de Contraloría

En relación a la solicitud efectuada por esta Contraloría al Área Técnica, referente a la Licitación N° 13/2015 correspondiente a Pitones para Bomberos, se puede señalar que el Proveedor Sr. Ferexpo S.A., cumplió con aportar con los antecedentes solicitados referente a la letra F de las Bases Técnicas. Debido a lo cual esta Unidad de Control, considera que el proveedor antes mencionado debe continuar en la presente Licitación, debiendo ser citado a la apertura Económica.



Juan Guillermo Leal G
Contralor

Santiago 27, de julio del 2013

Solicitud al Área Técnica

De la revisión efectuada al informe Técnico de la Licitación N°13/2015 referente a Pitones para Bomberos., y considerando los plazos establecidos por el artículo N°9° de las Bases Administrativas, Esta Contraloría a considerado necesario solicitar al Área Técnica de Material Menor, solicite al oferente Sr Ferexpo S.A., los antecedentes faltantes establecidos en el punto F de las bases Técnicas.

El plazo que se le debe dar al oferente para presentar los antecedentes a solicitar, no debe exceder del plazo de 48 horas.


Juan Guillermo Leal G
Contralor

